

东莞市东莞市长安镇长盛西路莲花新村D区莲花苑2栋


增设电梯工程满足消防设计规范说明

东莞市长安镇长盛西路莲花新村D区莲花苑2栋增设电梯工程规划报建图由我司设计,经我司现场勘察,现就满足消防设计规范说明如下:

增设电梯的建筑设计方案在与相邻建筑的消防间距、保证消防通道和消防可达性以及人行疏散通道等方面满足消防规范的要求。

1、未削弱本楼梯间消防疏散条件:本大楼梯间疏散楼梯净宽 1.10 米,增设电梯后,提供本大楼梯间居民疏散的通道符合建筑设计防火规范 GB50015-2014 (2018 年版) 的相关规定。

2、未削弱周边环境消防疏散条件:增设电梯间位于大楼间外侧面,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版) 的相关规定。

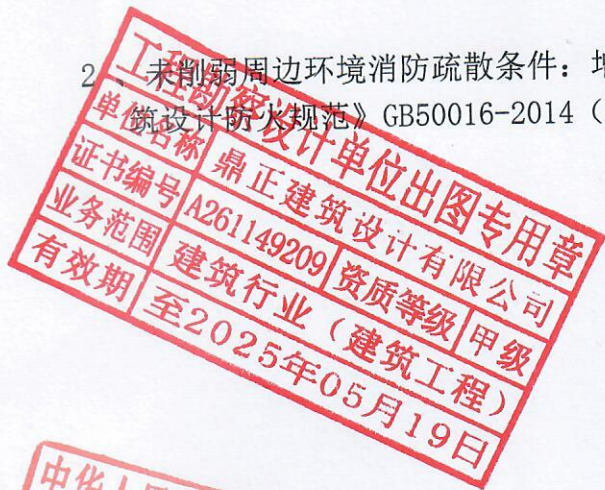

鼎正建筑设计有限公司

2024年5月31日



注: 出图专用章、注册建筑师、设计单位盖章